



## Norma N° 409 Oficial 2005

- Concentración máxima de cloro en el agua potable es de 2.0 mg/lit.
- Concentración mínima de cloro en el agua potable es de 0.20 mg/lit.
- La muestra se debe realizar en una llave en buen estado, dejando abierta la llave por un tiempo de 1 minuto, para luego medir el cloro en el agua potable.

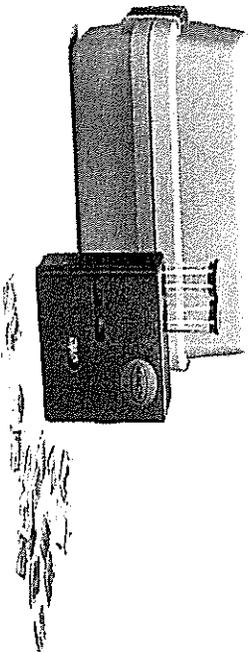

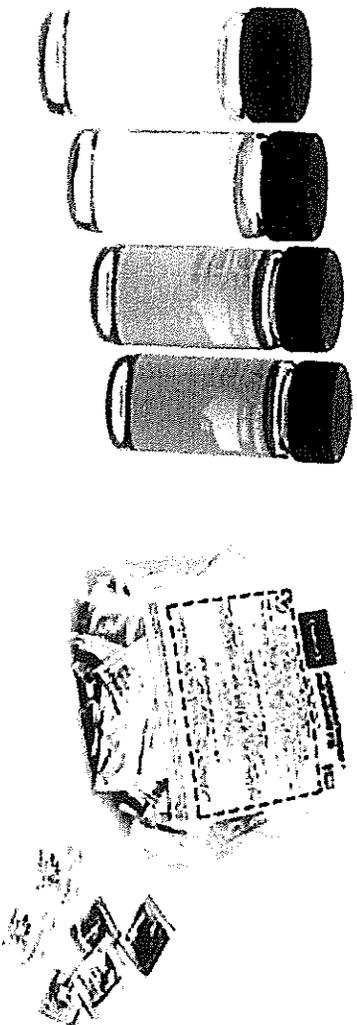

aguaschañar  
SANTO DOMINGO DE LOS BAÑOS

## Datos que se ingresan en la Planilla de Cloración

Nombre comité .....

Nombre operador .....

Fecha .....

DIA	HORA	IDENTIFICACION DE LA MUESTREO	MEDICION CLORO MG/LT	LECTURA MEDIDOR
1				
2				
3				
4				
5				

**Nota: La Planilla de Cloración se debe enviar la primera semana de cada mes a la Unidad Técnica.**